
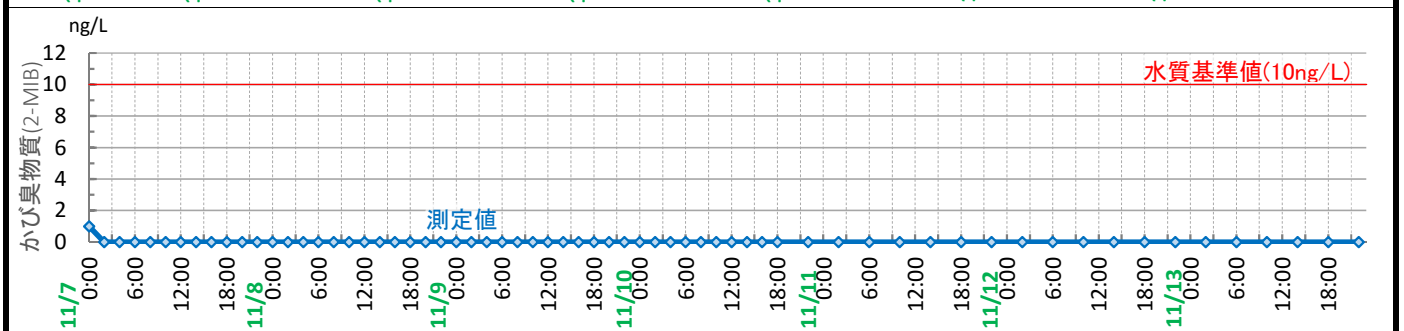


浄水のかび臭物質(2-MIB)測定結果(10/31~11/13)

単位:ng/L

日時	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13
1		8	4	3	3									
2		8				2	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
3		7	3	3	3									
4		7				2	2	<1	<1	<1	<1			
5		7	3	3	3									
6		7				2	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
7		7	3	4	3									
8		6				2	2	<1	<1	<1	<1			
9		6	2	4	3									
10	8	6				2	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
11		6	2	4	3									
12						2	2	<1	<1	<1	<1			
13		6	2	4	2									
14					2	2	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
15		6	2	3										
16					2	2	2	<1	<1	<1	<1			
17	9	5	2	3										
18					3	2	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
19		5	2	3										
20					3	2	2	<1	<1	<1				
21	9	4	3	3										
22					2	2	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
23	8	3	3	3										
24	7				2	1	1	<1	<1	<1				

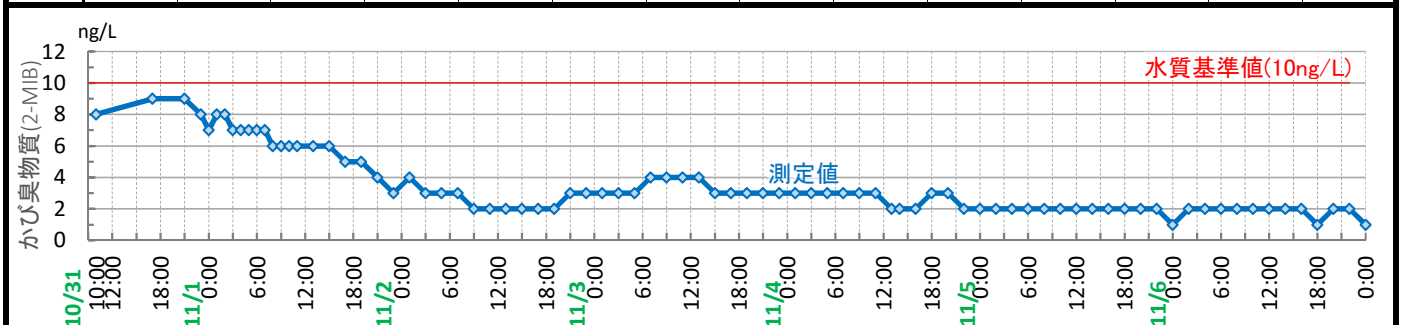

※1. かび臭物質(2-MIB)について

水質基準には、かび臭物質(2-MIB)に関する基準があります。

かび臭を感じない値として「10ng/L以下」と定められておりますが、条件によっては感じられることもあります。

なお、基準値以上の水道水を飲用しても健康への影響はありません。

2. 測定値の「<1」とは、試験で定量できる値(1ng/L)より小さいことを示します。

【問い合わせ先】

君津広域水道企業団 工務課 調整班 電話番号:0438-25-1624

受付時間:午前8時30分~午後5時30(土日・祝日を除きます)