


浄水のかび臭物質(2-MIB)測定結果(11/14~11/27)

単位:ng/L

日時	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27
1														
2	<1	<1	<1	<1	<1									
3														
4														
5														
6	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
7														
8														
9														
10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
11														
12														
13														
14	<1	機器点検	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
15														
16														
17														
18	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
19														
20														
21														
22	<1	<1	<1	<1										
23														
24					<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1

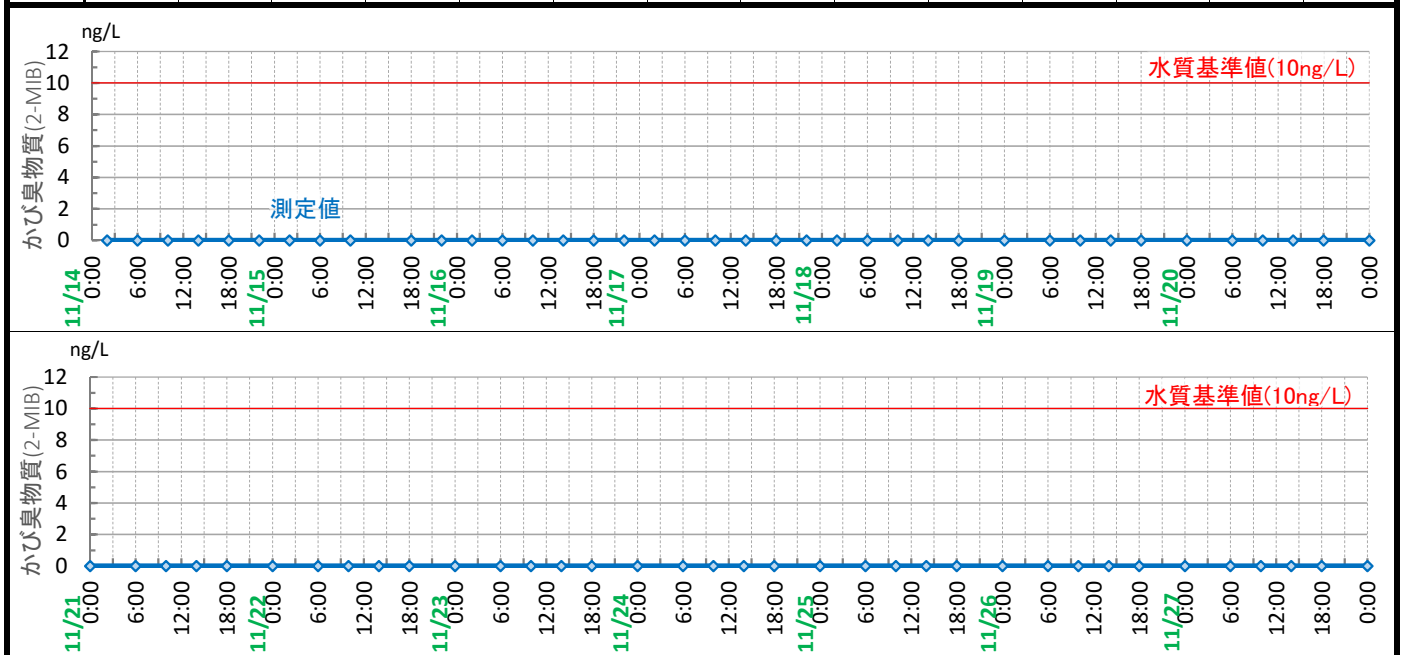

※1. かび臭物質(2-MIB)について

水質基準には、かび臭物質(2-MIB)に関する基準があります。

かび臭を感じない値として「10ng/L以下」と定められておりますが、条件によっては感じられることもあります。

なお、基準値以上の水道水を飲用しても健康への影響はありません。

2. 測定値の「<1」とは、試験で定量できる値(1ng/L)より小さいことを示します。

【問い合わせ先】

君津広域水道企業団 工務課 調整班 電話番号:0438-25-1624

受付時間:午前8時30分~午後5時30(土日・祝日を除きます)