


## 浄水のかび臭物質(2-MIB)測定結果(11/28~)

単位:ng/L

日時	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11
1														
2														
3														
4														
5														
6	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
7														
8														
9														
10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
11														
12														
13														
14	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
15														
16														
17														
18	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
19														
20														
21														
22														
23														
24	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1

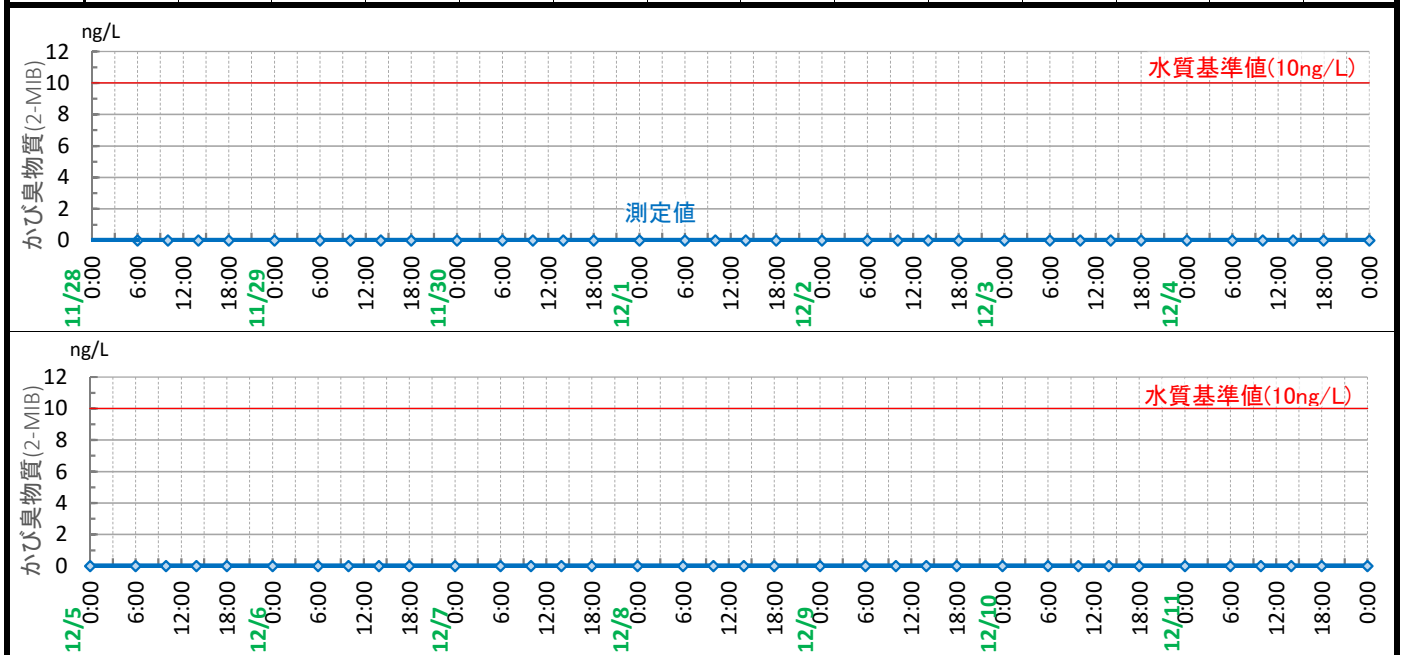

## ※1. かび臭物質(2-MIB)について

水質基準には、かび臭物質(2-MIB)に関する基準があります。

かび臭を感じない値として「10ng/L以下」と定められておりますが、条件によっては感じられることもあります。

なお、基準値以上の水道水を飲用しても健康への影響はありません。

## 2. 測定値の「&lt;1」とは、試験で定量できる値(1ng/L)より小さいことを示します。

## 【問い合わせ先】

君津広域水道企業団 工務課 調整班 電話番号:0438-25-1624

受付時間:午前8時30分~午後5時30(土日・祝日を除きます)